



Муниципальное образование г. Урай
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра
**Акционерное общество
«Урайтеплоэнергия»**

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер АО «Урайтеплоэнергия»
" " " " Сазонов А.В.
" " " " 2016 год

**АКТ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

на техническое устройство:

Система теплоснабжения АО «Урайтеплоэнергия»

Урай 2016 г.

Содержание.

Введение	стр. 3
1. Анализ технической документации.	стр. 3
2. Визуальный контроль системы теплоснабжения.	стр. 3
3. Перечень объектов.	стр. 3
4. Оценка технического состояния объектов системы централизованного теплоснабжения.	стр. 4
5. Условия, подлежащие выполнению.	стр. 6
6. Нормативно-техническая документация, использованная при техническом обследовании.	стр. 7
Приложение №1. Сводная таблица технического состояния магистральных трубопроводов водоснабжения.	стр. 8

Введение

Система теплоснабжения г.Урай - закрытая, зависимая, в ней не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети. Потребители микрорайонов 1, 2, 3, Западный получают горячую воду из сети горячего водоснабжения подключенную к малогабаритным автоматизированным котельным. В жилых домах №91 по ул.Ленина и №5 по ул.Урусова отопление и горячее водоснабжение осуществляется посредством крышной котельной. У остальных потребителей горячего водоснабжения подогрев горячей воды осуществляется в отопительный период в теплообменниках установленных в тепловых узлах зданий, а в межотопительный период посредством автономных водонагревателей потребителя.

На отопительных и крышных котельных установлено 24 водогрейных и 5 паровых котлов с установленной суммарной мощностью 269,84 Гкал/час. Тепловые сети с диаметрами условного прохода 32-500мм и протяженностью 171,05км.

1. Анализ технической документации.

Для проведения оценки и анализа представлен следующий пакет технической документации:

- Проектная и исполнительная документация на тепловые сети;
- схемы сетей теплоснабжения;
- документы о текущих и капитальных ремонтах,

В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой трубопроводов.

Был произведен анализ повреждений, выявленных в процессе эксплуатации, их характер.

На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», СП 60.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», ГОСТ 30732-2006 «Трубы фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой». Система проектной документации для строительства».

2. Визуальный контроль системы теплоснабжения.

На надземных участках трубопроводов теплоснабжения и в тепловых камерах выполнен визуальный наружный осмотр.

3. Перечень объектов

Перечень участков трубопроводов, в отношении которых было произведено техническое обследование, представлен в «Приложение №1. Сводная таблица технического состояния сетей теплоснабжения».

4. Оценка технического состояния тепловых сетей

1. Оценка степени физического износа оборудования осуществляется по 5 основным группам:

а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;

б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;

в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);

г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;

д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.

2. Оценка состояния проводится на основании технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования

- для группы "а" в интервале от "0%" до "15%";
- для группы "б" в интервале от "16%" до "40%" - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои);
- для группы "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций);
- для группы "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы тепловых сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора;
- для группы "д" от "81%" до "100%" - оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно включить в работу.

Оценка технического состояния тепловых сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

$$K_c = \frac{S_c^{\text{экспл}} - S_c^{\text{ветх}}}{S_c^{\text{экспл}}},$$


где:

$S_c^{\text{экспл}}$ - протяженность сетей, находящихся в эксплуатации, км;

$S_c^{\text{ветх}}$ - протяженность ветхих сетей находящихся в эксплуатации, км.

Сводная таблица износа участков сетей теплоснабжения.

№ п/п	Критерий оценки, степень износа.	Показатель от общего количества участков
1	А (1-15%)	23
2	Б (16-40%)	38
3	В (41-60%)	28
4	Г (61-80%)	93
5	Д (81-100%)	144

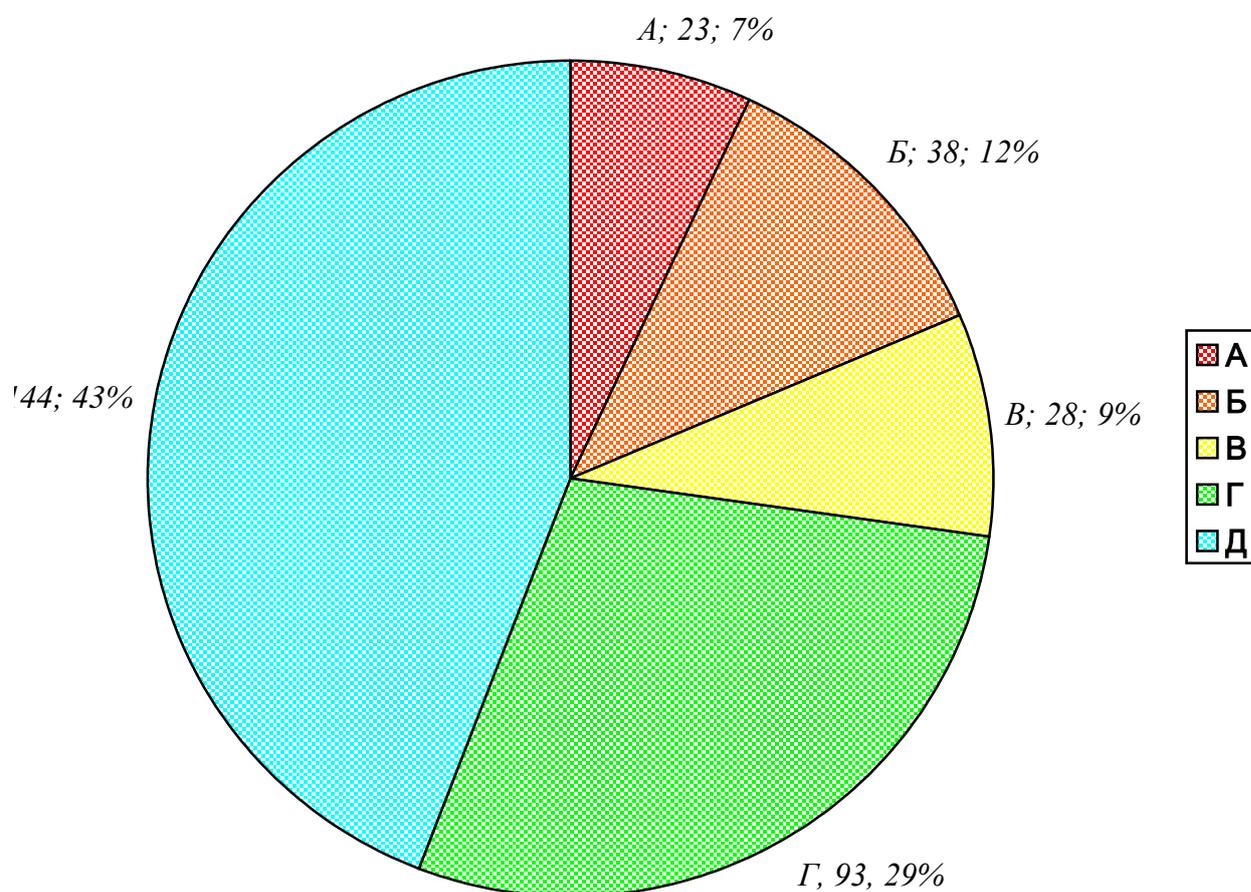

Средний износ тепловых сетей составляет: 54,78% по состоянию на 01.01.2016г.

5. Условия, подлежащие выполнению.

№	Наименование участка	Выполнить работы
1	Обязательные мероприятия.	<ol style="list-style-type: none">1. Устранить течи воды из трубопроводов и арматуры (где присутствуют).2. Откачать воду из затопленных камер, наладить дренажную систему.3. Выполнить локальные ремонты трубопровода в местах, где фактические толщины стенок трубопроводов меньше минимальных толщин стенок труб при эксплуатации.4. После выполнения ремонтных работ провести гидравлическое испытание на прочность и плотность труб участков сети теплоснабжения.
2	Рекомендуется к выполнению.	<ol style="list-style-type: none">1. Восстановить тепловую изоляцию (где требуется).2. Восстановить защиту от коррозии на трубопроводах и несущих металлических конструкциях.3. Устранить возможность проникновения верховых и грунтовых вод в камеры, устранить источники капельной влаги с перекрытий.4. Очистить проходные каналы и камеры от мусора и посторонних предметов.5. Заменить участки труб с повышенным коррозионным износом.6. Очистить канализационные каналы от заиливания.7. Отремонтировать и привести в рабочее состояние неподвижные и подвижные опоры.8. Привести в рабочее состояние арматуру.9. Установить лестницы в камеры (где отсутствуют).10. Предусмотреть ремонт бетонных (несущих) и металлических конструкций, если это необходимо.11. Укомплектовать фланцевые соединения недостающими болтами.12. Вести техническую и эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями ПБ.

6. Нормативно-техническая документация, использованная при техническом обследовании.

1. Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.10г.
2. СП 60.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха».
3. СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».
4. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».
5. СП 61.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
6. СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».
7. СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».
8. ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные».
9. ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные».
10. ГОСТ 30732-2006 «Трубы фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой».
11. СП 41-105-2002 СП по проектированию и строительству «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке».
12. ГОСТ 21.605-82* «Рабочие чертежи. Сети тепловые (тепломеханическая часть)».

Сводная таблица технического состояния тепловых сетей.

Инвентарный номер КУМИ	Наименование	Дата ввода в эксплуатацию	Дата прокладки или последнего капитального ремонта	Тип прокладки	Условный диаметр трубопровода, мм	Протяженность, м	Материал теплоизоляция	оценка состояния участка согласно методике	Бухгалтерский износ по состоянию на 01.01.2016г., %
101030000420	Теплосети микрорайон 3 от ТК-16/3-1 до ТК-16/3 до ТК-16/6 до Государственной инспекции безопасности дорожного движения	01.10.1998	01.09.2010	Бесканальная	100	73,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2010	Бесканальная	70	49,56	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.10.1998	01.09.2010	Бесканальная	200	141,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000421	Магистраль микрорайона 2А от ТКН-12/3-1 до ТКН-12/3-3а	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	150	161,5	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000423	Тепловые сети от ТК2/1 (напротив кафе Пирамида до ТК-10 (около парка аттракционов)	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	500	1021,26	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000427	Теплотрасса к ж\д 78 мкр.2	01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	100	78,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
101030000428	Теплотрасса к ж\д 6 (2-4А) мкр.2А	01.12.1995	01.09.2006	Бесканальная	100	32,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	80,00
		01.12.1995	01.09.2006	Бесканальная	50	17,1	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000431	Теплотрасса к ж\д 7(1-4) мкр.2А	01.12.1995	01.09.2006	Бесканальная	150	77,93	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	80,00
		01.12.1995	01.09.2006	Бесканальная	50	68,85	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000432	Наружные сети теплоснабжения к ж\д №94 мкр 2	01.02.1998	01.09.2012	Бесканальная	80	12,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000433	Теплосети ж\д 17 мкр.3	01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	100	90,51	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000434	Наружные сети теплоснабжения ж\д №15В м-он Западный	01.02.1998	01.09.2009	Бесканальная	70	114,09	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
101030000439	Теплосети к ж\д №56 мкр Г	01.09.1974	01.09.2007	Бесканальная	50	42,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000440	Наружные сети теплоснабжения база УТВИК	01.02.1998	01.02.1998	На открытом воздухе	70	150,00	Минеральная вата;	Г	68,00
		01.02.1998	01.02.1998	На открытом воздухе	500	300,00	Минеральная вата;		
		01.02.1998	01.02.1998	На открытом воздухе	200	150,00	Минеральная вата;		
		01.02.1998	01.02.1998	На открытом воздухе	150	190,00	Минеральная вата;		
		01.02.1998	01.02.1998	На открытом воздухе	100	150,00	Минеральная вата;		

		01.02.1998	01.02.1998	На открытом воздухе	50	260,00	Минеральная вата;		
		01.02.1998	01.02.1998	На открытом воздухе	100	500,00	Минеральная вата;		
101030000442	Наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры Н-8 (ТКН-8) ул Космонавтов до тепловой камеры Н-3/4а (ТКН-3/4а) около гостиницы "Турсунт"	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	250	249,90	Минеральная вата;	Г	71,33
101030000446	Наружные сети теплоснабжения 12 квартирного дома №55 мкр Д	01.02.1998	01.09.2007	Бесканальная	80	74,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
		01.02.1998	01.09.2007	Бесканальная	50	19,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000448	Наружные сети теплоснабжения 12 квартирного дома №79 мкр Д	01.02.1998	01.09.2007	Бесканальная	50	99,25	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
101030000449	Наружные сети теплоснабжения 50 квартирного ж/д №26А мкр 3 (по улице Узбекистанской)	01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	100	18,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000450	Теплотрасса по у.Нагорной	01.09.1995	01.09.1995	Бесканальная	50	68,88	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.09.1995	01.09.1995	Бесканальная	200	178,50	Минеральная вата;		
101030000451	Сети теплоснабжения 12 кв. ж/д 54 мкр.Д	10.01.1983	01.09.2007	Бесканальная	50	12,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000452	Сети теплоснабжения 16 кв. ж/д №73 мкр.Д	01.10.1990	01.09.2007	Бесканальная	50	73,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.10.1990	01.09.2007	Бесканальная	200	34,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000454	Тепловые сети от эстакады до улицы Механиков	01.12.1997	01.12.1997	Бесканальная	300	313,45	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000455	Магистральный трубопровод от ЦТП Колосья до улицы Садовой	01.12.1997	01.12.1997	На открытом воздухе	400	971,11	Металлический кожух; Минеральная вата;	Д	100,00
101030000456	Нежилое сооружение, магистральные теплосети от котельной "Нефтяник" до здания "Вахта-80"	01.12.1997	01.12.1997	На открытом воздухе	400	994,08	Металлический кожух; Минеральная вата;	Д	100,00
101030000457	Наружные сети теплоснабжения к ж/д 65 мкр.2	01.02.1998	01.09.2006	Бесканальная	80	45,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000458	Наружные сети теплоснабжения жилого дома № 76 микрорайон "Д"	01.12.1998	01.09.2007	Бесканальная	50	41,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
101030000460	Наружные сети теплоснабжения базы ОРСа ТК-16 до ТК-19 (мкр 3)	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	219	48,00	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	400	157,90	Минеральная вата;		
101030000461	Тепломагистраль "Котельная Промбаза - улица Толстого"	01.02.1998	01.02.1998	На открытом воздухе	500	2826,14	Металлический кожух; Минеральная вата;	Д	100,00
101030000463	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому № 33	01.12.1992	01.09.2004	Бесканальная	50	20,15	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	92,00
101030000465	Наружные сети теплотрассы ж/д №8 мкр 2А	01.02.1998	01.09.2004	Бесканальная	50	57,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000468	Наружные сети теплоснабжения ж/д №54 мкр 3	01.02.1998	01.09.2012	Бесканальная	150	28,28	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33

		01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	100	59,25	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000470	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому №34	01.11.1992	01.09.2004	Бесканальная	50	14,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000472	Внеквартальные тепловые сети мкр. 2	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	500	168,33	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000473	Теплосети от ТК до мкр.Западный ж\д 4	01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	80	57,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
101030000474	Теплосети к ж\д 19 мкр.3	01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	100	21,72	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000477	Теплосети мкр Д ж\д №64	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	200	54,45	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2012	Бесканальная	50	16,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000478	Теплосети мкр. 3 ж\д 20	01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	150	2,73	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000481	Теплосети жилого дома 21а микрорайон Западный	01.02.1998	01.09.2012	Бесканальная	100	20,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000484	Теплосети к ж\д 3 мкр. 2А	01.02.1998	01.02.2006	Бесканальная	50	10,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
101030000489	Теплосети улица Механиков от ТКБ-14 до ТКБ-14/4	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	200	50,40	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	250	174,10	Минеральная вата;		
101030000491	Наруж.сети теплоснабжения ж\д 17В мкр.Западный	01.02.1998	01.09.2011	Бесканальная	100	13,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000492	Наружные сети теплоснабжения, сооружение для теплоснабжения жилых домов №№7,6,5,4 микрорайона Западный	01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	200	253,75	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
101030000493	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №11 микрорайона Западный	01.02.1998	01.09.2011	Бесканальная	70	14,05	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
		01.02.1998	01.09.2011	Бесканальная	150	111,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.02.1998	01.09.2011	Бесканальная	80	26,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000494	Наруж.сети теплоснабжения ж\д 21мкр.2А (стр.2-15 Южный)	01.02.1998	01.09.2004	Бесканальная	50	64,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000495	Наружные сети теплоснабжения к ж\д 1А,2А мкр 3 (ул.Узбекистанская)	01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	100	102,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
		01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	250	223,15	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000496	Тепловые сети микрорайон "Д" от ТКН-12/3-11 до ТКН-12А	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	200	402,50	Минеральная вата;	Г	71,33
101030000499	Наружные тепловые сети микрорайона 2А к жилому дому №17 (2-10)	01.02.1998	01.09.2004	Бесканальная	50	42,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
101030000500	Теплотрасса ж\д 23 мкр. 3	01.05.1982	01.09.2010	Бесканальная	100	8,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00

101030000502	Теплотрасса ж/д 15 мкр. 3	01.05.1982	01.09.2010	Бесканальная	80	58,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000505	Теплотрасса ж/д 29 мкр. 3	01.06.1982	01.09.2010	Бесканальная	100	53,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000506	Теплотрасса ж/д 14 мкр. 3	01.11.1982	01.10.2010	Бесканальная	100	9,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000508	Теплотрасса ж/д 51 мкр. 3	01.03.1986	01.09.2008	Бесканальная	80	36,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000509	Наружные сети теплоснабжения от ПНС-1000 до ТК-1(напротив жилого дома №26) до ТК-2/1 (напротив кафе "Пирамида") микрорайон 2	01.12.1979	01.09.2009	Бесканальная	500	204,77	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000513	Внешние сети теплоснабжения ж/д 57 (стр.79) мкр.2	01.02.1998	01.09.2003	Бесканальная	80	30,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000515	Тепловые сети к ж/д №77 мкр.2	01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	80	50,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000516	Тепловые сети по улице Островского ж/д №6	01.08.1985	01.08.1985	Бесканальная	70	34,80	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.08.1985	01.08.1985	Бесканальная	50	8,4	Минеральная вата;		
101030000517	Тепловая трасса к ж/д 18 мкр 3	01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	70	15,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000518	Тепловые сети по улице Механиков	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	50	1465,20	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	200	823,50	Минеральная вата;		
101030000523	Наружные теплосети к жилому дому 83 микрорайон 2	01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	150	45,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	80	65,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000524	Наружные сети теплоснабжения ж/д №66 (стр80) мкр 2	01.02.1998	01.09.2006	Бесканальная	80	10,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2006	Бесканальная	100	83,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000525	Наружные сети теплоснабжения ж/д №84 мкр 2	01.02.2008	01.09.2008	Бесканальная	80	42,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000526	Наружные сети теплотрассы ж/д №41 мкр 3	01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	80	10,83	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000527	Наружные сети теплоснабжения "Профлиция"	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	100	50,50	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	150	40,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	50	60,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000538	Наружные сети детского сада №18 микрорайон 3	01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	100	67,45	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	150	20,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000539	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому № 30	01.02.1998	01.09.2004	Бесканальная	50	15,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00

		01.02.1998	01.09.2004	Бесканальная	80	30,85	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000540	Наружные сети теплотрассы ж/д №28 мкр 2А	01.02.1998	01.09.2004	Бесканальная	100	45,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
		01.02.1998	01.09.2004	Бесканальная	50	9,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000541	Наружные сети теплоснабжения ж/д №13 мкр Западный	01.02.1998	01.09.2011	Бесканальная	80	49,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
101030000542	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №12 микрорайон "2А"	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	50	25,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
101030000545	Теплосети межквартальные, сооружение для теплоснабжения жилых домов микрорайон 2	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	200	138,34	Минеральная вата;	Г	71,33
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	150	40,08	Минеральная вата;		
101030000546	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №13б, в микрорайоне Западный	01.02.1998	01.09.2011	Бесканальная	125	52,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
		01.02.1998	01.09.2011	Бесканальная	150	122,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.02.1998	01.09.2011	Бесканальная	100	59,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.02.1998	01.09.2011	Бесканальная	80	76,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000550	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №15А микрорайон Западный	01.02.1998	01.09.2009	Бесканальная	80	18,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
		01.02.1998	01.09.2009	Бесканальная	150	119,25	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000556	Наружные сети жилого дома №18 микрорайон "2А"	01.02.1998	01.09.2004	Бесканальная	50	25,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
101030000557	Наружные сети микрорайона "2А" к жилому дому №2 (стр.1-1)	01.02.1998	01.09.2006	Бесканальная	150	54,48	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
		01.02.1998	01.09.2006	Бесканальная	50	8,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000563	Наружные сети теплоснабжения административного здания почтовый номер 74 микрорайон А	01.01.1983	01.01.1983	Бесканальная	300	353,50	Минеральная вата, Рубероид	Д	100,00
		01.01.1983	01.01.2006	Бесканальная	150	11,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.01.1983	01.01.2006	Бесканальная	100	67,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.01.1983	01.01.1983	Бесканальная	80	69,30	Минеральная вата, Рубероид		
		01.01.1983	01.01.1983	Бесканальная	50	20,10	Минеральная вата, Рубероид		
101030000564	Наружные сети теплоснабжения к ж/д №25,26,27 мкр 1А	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	50	10,00	Минеральная вата;	Г	71,33
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	100	190,00	Минеральная вата;		

101030000565	Наружные сети теплоснабжения "Дома ребенка" мкр.1Д	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	150	163,9	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	300	32,00	Минеральная вата;		
101030000566	Наружные сети теплоснабжения ж/д №22 (стр 37) мкр 3	01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	80	28,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000569	Наружные сети теплоснабжения ж/д №27Б мкр 3 (стр2 блок А и Б)	01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	80	35,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000570	Наружные сети теплоснабжения ж/д №71 СМУ-4	01.02.1998	01.09.2006	Бесканальная	80	68,52	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2006	Бесканальная	50	26,43	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000571	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №80 микрорайона А	01.02.1998	01.09.2006	Бесканальная	100	9,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2006	Бесканальная	50	13,9	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000572	Теплосети к дизельной станции газоснаб.роддома	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	70	41,80	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000573	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №14 микрорайон "2А"	01.02.1998	01.09.2004	Бесканальная	80	40,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2006	Бесканальная	50	6,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000576	Внешние сети теплоснабжения ул.Нагорная	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	50	153,20	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	150	282,70	Минеральная вата;		
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	100	323,54	Минеральная вата;		
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	70	1407,3	Минеральная вата;		
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	200	178,5	Минеральная вата;		
101030000577	Внешние сети теплоснабжения ул. Кольцова	01.11.1993	01.11.1993	Бесканальная	50	895,00	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.11.1993	01.11.1993	Бесканальная	70	628,8	Минеральная вата;		
		01.11.1993	01.11.1993	Бесканальная	200	1389,80	Минеральная вата;		
101030000579	Наружные сети теплоснабжения мкр 1А	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	50	762,70	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	200	425,80	Минеральная вата;		
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	150	380,40	Минеральная вата;		
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	100	416,30	Минеральная вата;		
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	80	553,30	Минеральная вата;		
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	250	180,1	Минеральная вата;		
101030000580	Наружные сети теплоснабжения мкр 3 от ТК-16 до ТК-16/3-1	01.12.1985	01.09.2010	Бесканальная	200	232,48	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000582	Наружные сети теплоснабжения ж/д №34 (стр8) мкр 3	01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	80	36,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000584	Наружные сети теплоснабжения ж/д №32 (стр12В) мкр 3	01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	100	44,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000590	Наруж.сети теплоснабжения ж/д 31 (стр15 С-Восточный) мкр.3	01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	80	92,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	200	61,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		

101030000591	Наруж.сети теплоснабжения ж\д 27а (стр 3 блокА) мкр.3	01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	150	108,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	80	2,50	Пенополиуретан; Полиэтилен		
101030000594	Наруж.сети теплоснабжения ж\д 12 (стр 22) мкр.3	01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	80	28,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000599	Наруж.сети теплоснабжения ж\д 76 мкр.2	01.02.1998	01.09.2003	Бесканальная	150	5,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000603	Наружные сети теплоснабжения ж/д №4 мкр Д	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	50	10,40	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000605	Наружные сети теплоснабжения жилого дома № 26 микрорайон 3	01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	100	51,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000608	Внешние сети теплоснабжения ж/д 76 (стр.65-66) мкр.2	01.02.1998	01.09.2003	Бесканальная	150	153,62	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000609	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому №29	01.02.1998	01.09.2004	Бесканальная	50	13,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000610	Наружные сети теплоснабжения ж/д №64 (стр1-3) мкр Г	01.02.1998	01.09.2007	Бесканальная	80	37,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
		01.02.1998	01.09.2007	Бесканальная	150	126,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.02.1998	01.09.2007	Бесканальная	50	33,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000611	Наружные сети теплоснабжения жилого дома № 72 микрорайон "Д"	01.02.1998	01.09.2007	Бесканальная	50	57,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	71,33
101030000612	Теплотрасса к жилым домам №24-25 Аэропорта	01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	80	42,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2010	Бесканальная	200	151,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000614	Теплотрасса мкр.3 дом 52	01.06.1986	01.09.2008	Бесканальная	100	15,56	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000615	Теплотрасса мкр.3 дом 25	01.06.1983	01.09.2008	Бесканальная	80	89,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.06.1983	01.09.2008	Бесканальная	100	20,65	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.06.1983	01.09.2008	Бесканальная	50	12,8	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000616	Наружные сети к жилому дому №25 микрораон "2А"	01.12.1991	01.09.2004	Бесканальная	50	27,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000618	Наружные теплосети к ж/д №103 мкр 2	01.02.1998	01.09.2007	Бесканальная	80	34,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000621	Теплотрасса к жилым домам №1,2,3 микрорайон 3	01.12.1967	01.09.2010	Бесканальная	80	134,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.12.1967	01.09.2010	Бесканальная	150	130,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000622	Теплотрасса к ж\д 5 мкр. Западный	01.12.1987	01.09.2008	Бесканальная	50	4,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00

		01.12.1987	01.09.2008	Бесканальная	100	51,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000623	Теплотрасса к ж\д 104 (стр83) мкр. 2	01.12.1979	01.09.2007	Бесканальная	80	41,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000624	Теплотрасса к ж\д 53 мкр. 3	01.01.1986	01.09.2008	Бесканальная	100	122,93	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000625	Теплотрасса к ж\д 64 мкр. 2	01.02.1978	01.09.2007	Бесканальная	100	58,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000631	Теплотрасса к ж\д 6 мкр.Западный	01.09.1987	01.09.2008	Бесканальная	50	5,47	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.09.1987	01.09.2008	Бесканальная	100	44,77	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.09.1987	01.09.2008	Бесканальная	150	86,55	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000634	Теплотрасса к ж\д 67 мкр.2	01.03.1976	01.09.2006	Бесканальная	150	151,15	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000637	Теплотрасса к ж\д №28 мкр.3	01.12.1983	01.09.2010	Бесканальная	150	41,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.12.1983	01.09.2010	Бесканальная	100	29,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000640	Наружные теплосети от тепловой камеры 10/2 (ТК-10/2) до тепловой камеры 10/3 (ТК-10/3) микрорайон 2	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	150	87,50	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000645	Наружные сети теплоснабжения общежития "Сибирь" мкр 2а д №19	01.08.1998	01.09.2006	Бесканальная	50	11,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000648	Инженерные тепловые сети к жилым домам №№20,21,22 по улице Урусова	01.05.1998	01.09.2008	Бесканальная	50	8,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	70,33
		01.05.1998	01.05.1998	Бесканальная	200	227,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.05.1998	01.05.1998	Бесканальная	100	65,03	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.05.1998	01.05.1998	Бесканальная	80	40,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.05.1998	01.05.1998	Бесканальная	150	25,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.05.1998	01.05.1998	Бесканальная	70	27,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000649	Теплосети ж\д 26 мкр.2А	01.05.1998	01.09.2004	Бесканальная	50	6,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.05.1998	01.09.2004	Бесканальная	100	26,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000652	Теплосети мкр.3 от ТК-17/1 до ТК-17/4	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	100	102,90	Минеральная вата;	Г	68,67
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	150	159,97	Минеральная вата;		
101030000653	Теплосети для снабжения ж\д №33 мкр.3 от ТК-15/1 до ТК-15/6	01.10.1998	01.10.2008	Бесканальная	80	15,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67

		01.10.1998	01.09.2008	Бесканальная	200	76,48	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.10.1998	01.09.2008	Бесканальная	150	150,57	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.10.1998	01.09.2008	Бесканальная	100	39,05	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000654	Теплоснабжение канализационно-насосной станции (КНС) микрорайон 3	01.10.1998	01.09.2008	Бесканальная	80	144,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
101030000655	Теплосети у.Ленина от ТК-5/6 до у.Маяковского	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	50	322,00	Минеральная вата;	Г	68,67
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	100	300,00	Минеральная вата;		
101030000656	Теплосети мкр.3 от ТК-15/1 до ТК-15/4; от ТК-15/1	01.10.1998	01.09.2008	Бесканальная	100	10,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2008	Бесканальная	200	253,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.10.1998	01.09.2008	Бесканальная	150	180,36	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000657	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №21 микрорайона 3	01.10.1998	01.09.2002	Бесканальная	80	9,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
101030000658	Теплосети мкр.2 ТК-8 до Дворца Спорта и ТК-8/1	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	150	77,20	Минеральная вата;	Г	68,67
101030000659	Теплосети мкр.2 ТК-10/1 до ТК-10/1-1 ГУС	01.09.1998	01.09.1998	Бесканальная	100	107,50	Минеральная вата;	Г	69,00
101030000660	Теплосети, сооружение для теплоснабжения жилых домов №89,89,89а,90 мкр 2	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	200	58,80	Минеральная вата;	Г	68,67
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	100	41,70	Минеральная вата;		
101030000661	Теплосети Госбанк мкр.2 от ТК-10/2 до здания	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	50	16,50	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000663	Теплосети мкр.2 ж\д 44,45,Торг.центр Астерия	01.10.1998	01.09.2001	Бесканальная	100	52,58	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2001	Бесканальная	150	66,8	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000667	Теплосети мкр.2 ж\д 53,54 от ТК-2/2а до ТК-2-4/1 до угла дома 54	01.10.1998	01.09.2003	Бесканальная	200	144,77	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2003	Бесканальная	150	54,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000670	Теплосети мкр.2 от ТК-2/1 до ТК-2/2А	01.01.1990	01.01.1990	Бесканальная	250	97,05	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.01.1990	01.01.1990	Бесканальная	300	162,31	Минеральная вата;		
101030000671	Теплосети мкр.2 к зданию Администрации города	01.01.1976	01.09.2003	Бесканальная	150	47,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000672	Теплосети мкр.2 от ТК-2/4-3 до у.Ленина к ж\д 55	01.10.1998	01.09.2003	Бесканальная	50	3,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.10.1998	01.09.2003	Бесканальная	150	186,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000675	Теплосети мкр.2 от ТК-28 стоматология до ТК-14/4	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	300	685,77	Минеральная вата;	Г	68,67
101030000676	Теплосети мкр.Западный от ТК-4/4-3 до ж\д 15	01.10.1998	01.09.2009	Бесканальная	100	45,39	Минеральная вата;	Г	68,67
101030000677	Теплосети мкр.Западный город.баня от ТК-6	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	150	34,70	Минеральная вата;	Г	68,67
101030000678	Теплосети микрорайон "Западный" от ТК-28/9 до жилого дома №7 (стр.5Б-3)	01.10.1998	01.09.2008	Бесканальная	100	90,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67

101030000679	Теплосети мкр.Западный от ТК-28/2 до ТК-28/2-5	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	150	297,80	Минеральная вата;	Г	68,67
101030000680	Теплотрасса мкр.1А от ТК-28/1А до ТК-28/1-5	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	50	193,00	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	150	210,00	Минеральная вата;		
101030000681	Теплосети мкр.Западный от ТК-28/1а до ж\д 16	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	80	16,90	Минеральная вата;	Г	68,67
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	100	106,30	Минеральная вата;		
101030000685	Теплосети у.Сибирская Гостиница от ТКБ-4/5-1	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	70	59,70	Минеральная вата;	Г	68,67
101030000686	Теплосети улица Садовая от ТКБ-4 до ТКБ-4/21	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	100	374,30	Минеральная вата;	Г	68,67
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	150	332,18	Минеральная вата;		
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	50	1070,52	Минеральная вата;		
101030000688	Тепловые сети улица Нагорная жилые дома №66,64,62,60; от магистрали ТК-10/2 до ТКБ-6/13; улица Механиков жилые дома №№60,58,56 до ТКБ-15	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	150	96,00	Минеральная вата;	Г	68,67
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	50	149,20	Минеральная вата;		
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	250	92,70	Минеральная вата;		
101030000690	Теплосети пристрой к типографии мкр.Д	01.10.1998	01.10.2010	Бесканальная	50	25,17	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.10.2010	Бесканальная	70	29,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.10.1998	01.10.2010	Бесканальная	80	73,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000692	Теплосети улица Строителей жилые дома №№44,53,45,52,48,51,49,50 от ТК-10/1	01.10.1998	01.09.2010	Бесканальная	50	133,78	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2010	Бесканальная	150	348,05	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.10.1998	01.09.2010	Бесканальная	100	90,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000694	Теплосети мкр.Д ж\д 56	01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	50	18,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
101030000696	Теплосети мкр.Д ж\д 33 Вахта-40	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	200	20,10	Минеральная вата;	Г	68,67
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	50	39,70	Минеральная вата;		
101030000697	Теплосети мкр.Д у.Строителей ж\д 53а	01.10.1998	01.09.2010	Бесканальная	70	30,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2010	Бесканальная	80	37,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000698	Теплосети мкр.Д ж\д 60 от ТК-11/6	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	100	15,90	Минеральная вата;	Г	68,67
101030000701	Теплосети мкр.1А Медвырезвитель от ТК-8/6	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	100	72,40	Минеральная вата;	Г	68,67
101030000702	Наружные сети теплоснабжения микрорайона "Д" жилого дома №66 от ТKN-15/8	01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	50	7,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	150	135,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000703	Наружные сети теплоснабжения микрорайона "Г" жилого дома №61 от ТKN-15/8	01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	80	51,15	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67

		01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	50	13,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000704	Теплосети жилого дома №84 от ТК-9/2 микрорайон "А"	01.10.1998	01.09.2006	Бесканальная	50	30,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
101030000705	Теплосети микрорайон "2А" от ТК-10/2 до жилого дома №9	01.10.1998	01.09.2006	Бесканальная	50	29,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
101030000706	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №63 от ТKN-13/2 микрорайон "Г"	01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	50	30,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
101030000709	Теплосети микрорайона 2"А" от ТKN-8а/1 до жилого дома № 1	01.10.1998	01.09.2006	Бесканальная	100	27,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2006	Бесканальная	50	12,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000711	Теплосети мкр.А ж\д 1,3,10,18./реконструкция/	01.12.1999	01.12.1999	Бесканальная	100	150,00	Минеральная вата;	Г	64,00
101030000713	Теплосети мкр.3 ж\д 16	01.12.1999	01.09.2010	Бесканальная	150	18,60	Минеральная вата;	Г	64,00
101030000714	Тепловые сети ж\д №66,67 мкр. А	01.12.1999	01.12.1999	Бесканальная	100	128,00	Минеральная вата;	Г	64,00
101030000716	Наружные сети теплоснабжения микрорайон "2А" к жилому дому №24	01.10.1998	01.09.2004	Бесканальная	50	57,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
101030000719	Теплосети микрорайон "2А" к жилому дому №4	01.10.1998	01.09.2006	Бесканальная	50	45,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
101030000720	Наружные тепловые сети микрорайона "2А" к общежитию Сибирь-22 №19а	01.10.1998	01.09.2006	Бесканальная	80	114,36	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
101030000721	Наружные сети теплоснабжения микрорайон "Д" от ТKN-14 до жилого дома №58а	01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	100	70,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	200	31,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000723	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №78 микрорайона "Д"	01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	50	31,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
101030000726	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №58 микрорайон Д	01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	100	30,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
101030000727	Теплосети у.Сибирская общежит. РСУ п\о ЖКХ от ТК-4/5-1	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	50	2,00	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000728	Теплосети у.Урусова ж\д 6	01.10.1998	01.09.2008	Бесканальная	50	11,32	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2008	Бесканальная	100	20,19	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000729	Теплосети у.Урусова ж\д 7	01.10.1998	01.09.2008	Бесканальная	80	65,33	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2008	Бесканальная	50	7,76	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000733	Теплосети от котельн.Нефтяник ТК-15	01.10.1998	01.10.1998	На открытом воздухе	500	1236,93	Металлический кожух; Минеральная вата;	Г	68,67
101030000736	Теплосети у.Сибирская	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	150	70,00	Минеральная вата;	Г	68,67
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	100	240,50	Минеральная вата;		
					200	149,50			

					70	415,50			
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	50	88,50	Минеральная вата;		
101030000737	Теплосети у.Садовая от ТК-4/21 до ТК-10-4	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	150	312,50	Минеральная вата;	Г	68,67
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	50	143,50	Минеральная вата;		
101030000738	Теплосети у.Кольцова ж\д 62,60,58,56,63,61	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	50	70,00	Минеральная вата;	Г	68,67
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	100	70,00	Минеральная вата;		
101030000740	Теплосети роддом, детская поликлиника	01.10.1998	01.09.2005	Бесканальная	50	18,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000741	Теплосети у.Гоголя	01.10.1998	01.09.2002	Бесканальная	50	51,95	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.10.1998	01.09.2002	Бесканальная	80	197,38	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000742	Теплосети ул. Островского	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	50	336,00	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	200	300,00	Минеральная вата;		
101030000745	Теплосети ул. Толстого, Некрасова	01.10.1998	01.09.2002	Бесканальная	50	247,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2002	Бесканальная	100	320,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000748	Тепловые сети ул. Чехова	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	50	225,00	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	100	210,00	Минеральная вата;		
101030000750	Тепловык сети по улице Космонавтов от тепловой камеры Н-9 (ТКН-9) до тепловой камеры 15 (ТКН-15)	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	300	863,17	Минеральная вата;	Г	68,67
101030000751	Тепловые сети улица Космонавтов от ТКН-15/6 до ТКН-15/5 к ж\д 43,42,57 мкр Д	01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	50	78,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	100	141,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000752	Наружные сети теплоснабжения улица Космонавтов от ТКН-15/8 до жилого дома №41 микрорайона Д	01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	150	158,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
		01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	50	20,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000753	Теплосети у.Космонавтов от ТК-10 до ж\д 13	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	50	30,90	Минеральная вата;	Г	68,67
		01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	200	84,90	Минеральная вата		
101030000755	Теплосети к ж\д 28,29,30,33,34 мкр.2А Н-12/3-6 до ТКН-13/3-6А	01.10.1998	01.09.2004	Бесканальная	80	83,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
101030000756	Теплосети от ТК-12/3-11 до ж\д 67,65	01.10.1998	01.09.2007	Бесканальная	50	124,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
101030000758	Наружные тепловые сети микрорайона 2 "А"	01.10.1998	01.09.2004	Бесканальная	100	55,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	68,67
					200	68,10			
101030000760	Теплосети микрорайон Лесной от ТКН-12/3-3а до ТКГ-9	01.10.1998	01.10.1998	Бесканальная	150	221,00	Минеральная вата;	Г	68,67
101030000763	Тепловые сети ул. Сосновая	01.01.2000	01.01.2000	Бесканальная	150	244,10	Минеральная вата;	Г	63,67

		01.01.2000	01.01.2000	Бесканальная	50	167,90	Минеральная вата;		
101030000766	Теплосети от котельной "Промбаза" до Профилактория	01.10.1998	01.10.1998	На открытом воздухе	150	1730,00	Металлический кожух; Минеральная вата;	Г	68,67
		01.10.1998	01.10.1998	На открытом воздухе	500	672,50	Металлический кожух; Минеральная вата;		
		01.10.1998	01.10.1998	На открытом воздухе	250	335,00	Металлический кожух; Минеральная вата;		
		01.10.1998	01.10.1998	На открытом воздухе	300	362,50	Металлический кожух; Минеральная вата;		
101030000771	Наружные теплосети ГУП Аэропорт	01.04.1999	01.04.1999	Бесканальная	200	337,00	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000772	Теплосети к новой проходной	01.09.1999	01.09.1999	Бесканальная	150	61,10	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000773	Магистр.теплотрасса Д-530-мм (параллельно ул. Космоновтов)	01.09.1999	01.09.1999	Бесканальная	500	1933,57	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000774	Теплосети мкр. Западный ж/д №7 (строит.номер 5Б-2)	01.10.1999	01.09.2008	Бесканальная	80	11,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000775	Наружные сети теплоснабжения Музыкальной школы	01.11.1999	01.11.1999	Бесканальная	100	121,90	Минеральная вата;	Г	64,33
101030000780	Теплосети общежития -4 ГУП Аэропорт	01.12.2000	01.09.2012	Бесканальная	50	19,05	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	60,00
101030000781	Теплосети общежития -3а ГУП Аэропорт	01.12.2000	01.09.2012	Бесканальная	50	37,58	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	60,00
101030000782	Наружные сети теплоснабжения поликлиники на 600 посещений	01.01.2000	01.01.2000	Бесканальная	150	12,00	Минеральная вата;	Г	63,67
101030000783	Наружные сети теплоснабжения Храма Рождества Богородицы	28.06.2001	28.06.2001	Бесканальная	80	16,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	58,00
		28.06.2001	28.06.2001	Бесканальная	150	253,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000785	Сети теплоснабжения д\с № 6 мкр. 2	01.06.2001	01.09.2008	Бесканальная	100	26,02	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000787	Сети теплоснабжения д\с № 9 мкр. 1А	01.06.2001	01.06.2001	Бесканальная	100	38,30	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000788	Сети теплоснабжения д\с № 10 мкр. 1А	01.06.2001	01.06.2001	Бесканальная	100	70,20	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000791	Сети теплоснабжения д\с № 15 мкр.Западный	01.06.2001	01.09.2009	Бесканальная	100	52,07	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000793	Сети теплоснабжения д\с № 19 мкр. 3	01.06.2001	01.09.2010	Бесканальная	100	83,76	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000794	Сети теплоснабжения д\с № 20 мкр. 3	01.06.2001	01.09.2002	Бесканальная	80	15,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000795	Сети теплоснабжения д\с № 21 мкр. 3	01.06.2001	01.09.2012	Бесканальная	100	13,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.06.2001	01.09.2012	Бесканальная	150	86,71	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000796	Сети теплоснабжения школа №1 мкр. 2	01.06.2001	01.06.2001	Бесканальная	50	13,50	Минеральная вата;	Д	100,00

101030000797	Сети теплоснабжения школа № 2	01.06.2001	01.06.2001	Бесканальная	100	118,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	58,00
		01.06.2001	01.06.2001	Бесканальная	50	120,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000799	Сети теплоснабжения школа № 4	01.06.2001	01.06.2001	Бесканальная	100	34,80	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.06.2001	01.06.2001	Бесканальная	150	176,20	Минеральная вата;		
101030000800	Сети теплоснабжения школа №5 мкр 3	01.06.2001	01.09.2012	Бесканальная	100	147,87	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	58,00
		01.06.2001	01.09.2012	Бесканальная	70	7,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000801	Сети теплоснабжения школа № 6 мкр.3	01.06.2001	01.09.2012	Бесканальная	150	122,48	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	58,00
		01.06.2001	01.09.2012	Бесканальная	100	67,43	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000803	Сети теплоснабжения школа № 8 мкр.2А	01.06.2001	01.09.2004	Бесканальная	100	70,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	58,00
101030000804	Сети теплоснабжения школа № 10	01.06.2001	01.06.2001	Бесканальная	50	4,60	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.06.2001	01.06.2001	Бесканальная	150	115,39	Минеральная вата;		
101030000805	Сети теплоснабжения школа № 12 мкр.Западный	01.06.2001	01.09.2010	Бесканальная	50	25,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000807	Сети теплоснабжения СО УПВО мкр 2	30.06.2001	30.06.2001	Бесканальная	70	21,50	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000811	Наружные сети теплоснабжения детского дома-приюта "Зина"	01.12.2001	01.12.2001	Бесканальная	100	104,17	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	56,00
101030000813	Наружные сети теплоснабжения комплекса учреждений социального обслуживания	31.01.2002	31.01.2002	Бесканальная	100	50,75	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000814	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №7 микрорайон Западный	28.02.2002	01.09.2008	Бесканальная	100	36,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		28.02.2002	01.09.2008	Бесканальная	50	10,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000815	Наружные сети теплоснабж. спорт .корпуса дет.дома Зина	31.05.2002	31.05.2002	Бесканальная	50	9,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000816	Наружные сети теплоснабжения теплой стоянки детского дома "Зина"	30.05.2002	31.05.2002	Бесканальная	50	111,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000817	Теплотрасса для теплоснабжения ж/д №71 мкр 2	28.07.2002	28.07.2002	Бесканальная	150	202,94	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
					80	30,00			
101030000818	Теплотрасса от мкр 3 до котельной Аэропорта	30.08.2002	30.08.2002	На открытом воздухе	500	1041,49	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	53,33
101030000820	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Д ж\д 87	29.11.2002	01.09.2008	Бесканальная	80	17,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000821	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Д ж\д 88	30.11.2002	01.09.2008	Бесканальная	50	6,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000822	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Д ж\д 87,88	30.11.2002	01.09.2008	Бесканальная	100	48,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	52,33

101030000823	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Д ж\д 89	30.11.2002	01.09.2008	Бесканальная	50	11,22	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	52,33
		30.11.2002	01.09.2008	Бесканальная	150	105,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000824	Наружные сети теплоснабжения мкр.Д ж/д89	30.11.2002	01.09.2008	Бесканальная	50	27,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	52,33
101030000832	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж\д 19а	30.11.2002	01.09.2011	Бесканальная	100	21,77	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000835	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж\д 19б	30.11.2002	01.09.2011	Бесканальная	100	9,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000836	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж\д 12а	30.11.2002	01.09.2011	Бесканальная	100	32,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000837	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж\д 21б	30.11.2002	01.09.2011	Бесканальная	100	10,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000838	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж\д 12В	30.11.2002	01.09.2011	Бесканальная	150	6,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000839	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж\д 12г	30.11.2002	01.09.2011	Бесканальная	100	17,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000840	Наруж.сети теплоснабжения мкр.Западный ж\д 11г	30.11.2002	01.09.2011	Бесканальная	100	49,17	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000842	Наружные сети теплоснабжения мкр Д ж\д 76	30.11.2002	01.09.2007	Бесканальная	50	14,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030000843	Наруж.сети теплоснабжения мкр. 3 ж\д 57	28.02.2002	30.08.2002	Бесканальная	50	45,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	55,33
101030000844	Наружные сети теплоснабжения мкр.Лесной от ТКГ-3 к ж\д 16-19,26,27	31.07.2003	01.01.1994	Бесканальная	70	151,10	Минеральная вата;	В	49,67
101030000845	Наружные сети теплоснабжения мкр Лесной от ТКГ-4 к ж/д №20-23,28,29	31.07.2003	01.01.1994	Бесканальная	70	157,80	Минеральная вата;	В	49,67
101030000846	Наружные сети теплоснабжения мкр Лесной от ТКГ-5 к ж/д №24,25,30	31.07.2003	01.01.1994	Бесканальная	70	84,00	Минеральная вата;	В	49,67
101030000847	Наружные сети теплоснабжения мкр Лесной от ТКГ-6 к ж/д №37-40,43	31.07.2003	01.01.1994	Бесканальная	70	124,69	Минеральная вата;	В	49,67
101030000850	Наружные сети теплоснабжения мкр Лесной от ТКН-13а до ТКН 2/3	31.07.2003	01.01.1994	Бесканальная	50	55,90	Минеральная вата;	В	49,67
		31.07.2003	01.01.1994	Бесканальная	150	113,40	Минеральная вата;		
		31.07.2003	01.01.1994	Бесканальная	80	125,90	Минеральная вата;		
		31.07.2003	01.01.1994	Бесканальная	70	57,50	Минеральная вата;		
101030000851	Наружные сети теплоснабжения МЖК Новострой секц.1 мкр 2 дом №75	31.07.2003	31.07.2003	Бесканальная	80	28,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	49,42
101030000852	Сети теплоснабжения от ТК-17/2 до ж/д №58,59 мкр 3	22.09.2004	22.09.2004	Бесканальная	70	29,53	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	45,00
101030000853	Сети теплоснабжения мкр 2А ж/д №19 (от ТК-Н- 12,8 до ж/д №19)	30.11.2004	30.11.2004	Бесканальная	100	48,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	44,33
		30.11.2004	30.11.2004	Бесканальная	80	59,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		

		30.11.2004	30.11.2004	Бесканальная	50	9,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000854	Наружные сети теплоснабжения к ж/д №35,36 мкр 3	01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	100	103,98	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	150	45,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000856	Наружные сети теплоснабжения по улице Ленина от ТК-10 до ТК-16	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	400	730,77	Минеральная вата;	Д	100,00
101030000857	Наружные сети теплоснабжения к ж/д №38,39,40 мкр 3	01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	80	66,92	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	150	181,98	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	100	52,12	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000858	Внутриплощадные сети теплоснабжения ККЦК Юность Шаима	31.01.2005	31.01.2005	Бесканальная	100	47,87	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	43,67
		31.01.2005	31.01.2005	Бесканальная	200	75,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030000859	Наружные тепловые сети музея	31.05.2005	31.05.2005	Бесканальная	100	134,81	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	42,33
101030001272	Наружные сети теплоснабжения микрорайон Западный от ТК-28/2-1 до ТК-28/2-8	01.10.2005	01.10.2005	Бесканальная	100	23,45	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	40,67
		01.10.2005	01.10.2005	Бесканальная	150	74,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001273	Наружные сети теплоснабжения д/с №16 мкр 2	01.12.2005	01.12.2005	Бесканальная	100	34,25	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	40,00
101030001274	Наружные сети теплоснабжения от ТК-31/2 до ТК-31/3	01.12.2005	01.12.2005	Бесканальная	50	55,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	40,00
101030001289	Наружные сети теплоснабжения от ТК 29 до Урайского ОСБ №7961	01.12.2005	01.12.2005	Бесканальная	100	47,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	40,00
101030001301	Сети теплоснабжения ж/д №58,59, складов ТПП "УНИ" мкр 3	17.05.2006	17.05.2006	Бесканальная	200	107,28	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	38,33
101030001308	Наружное теплоснабжение здания общежития №25 мкр.А от ТК 8/6А	01.03.2006	01.03.2006	Бесканальная	80	29,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	39,00
101030001309	Наружная теплотрасса для теплоснабжения д/с №1 мкр.1Г от ТК б-11	01.03.2006	01.03.2006	Бесканальная	80	50,45	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	39,00
		01.03.2006	01.03.2006	Бесканальная	100	93,73	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001319	Наружные сети теплоснабжения пункта проката коньков ДС Звезды Югры	12.09.2006	12.09.2006	Бесканальная	50	55,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
101030001322	Наружные сети теплоснабжения ж/д №39 мкр 2	31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	80	30,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	36,67
101030001323	Наружные сети теплоснабжения ж/д №30 мкр 2	31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	50	59,87	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	36,67
101030001324	Наружные сети теплоснабжения д/с №12 и ж/д №№34,35,36 мкр 2	31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	100	49,75	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	36,72

		31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	150	112,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	80	105,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001325	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 25,26,79, роддома мкр.2	31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	50	42,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	36,67
		31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	100	93,52	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	80	101,82	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001326	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 31,32,33,27 мкр.2	31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	80	28,07	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	36,67
		31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	150	69,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	100	184,53	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001327	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 40,41,26,26а мкр.2	31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	80	112,55	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	36,72
		31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	100	62,22	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001328	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 38,28,29 мкр.2	31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	150	145,25	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	36,67
		31.10.2006	31.10.2006	Бесканальная	80	118,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001329	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 5 по ул. Урусова	09.11.2006	09.11.2006	Бесканальная	100	35,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	45,42
101030001342	Наружные сети теплоснабжения ж/д №3Д мкр.Д от ТКБ-14/1-3 до ж/д №3Д	19.03.2007	19.03.2007	Бесканальная	70	8,18	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	35,00
101030001343	Наружные сети теплоснабжения здания городского архива	19.03.2007	19.03.2007	Бесканальная	50	7,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	34,64
101030001344	Наружные сети теплоснабжения здания пожарного депо	19.03.2007	19.03.2007	Бесканальная	150	105,45	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	35,00
		19.03.2007	19.03.2007	Бесканальная	100	115,85	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001345	Наружные сети теплоснабжения здания очистных сооружений пожарного депо	19.03.2007	19.03.2007	Бесканальная	50	28,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	35,00
101030001354	Наружные сети теплоснабжения КДЦ "Нефтяник"	27.03.2007	27.03.2007	Бесканальная	100	21,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	35,00
101030001364	Наружные сети теплоснабжения ТКН-11 ул Космонавтов до ТKN-11/1,11/2,ТКБ-10 к ж/д мкр Г	01.01.1970	01.01.1970	Бесканальная	300	603,00	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.01.1970	01.01.1970	Бесканальная	50	1960,70	Минеральная вата;		
		01.01.1970	01.01.1970	Бесканальная	100	933,60	Минеральная вата;		
		01.01.1970	01.01.1970	Бесканальная	150	569,20	Минеральная вата;		
		01.01.1970	01.01.1970	Бесканальная	200	124,70	Минеральная вата;		

101030001365	Наружные сети теплоснабжения к ж/д №24 мкр 3	01.01.1983	01.09.2010	Бесканальная	200	49,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.01.1983	01.09.2010	Бесканальная	50	9,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.01.1983	01.09.2010	Бесканальная	80	9,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.01.1983	01.09.2010	Бесканальная	150	50,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001366	Теплосети мкр.2 к ж/д №№42,43,51,50,49,52,69,70,шк.№14,к ж/д 47-49	01.01.1981	01.09.2001	Бесканальная	200	331,79	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.01.1981	01.09.2001	Бесканальная	50	345,87	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.01.1981	01.09.2001	Бесканальная	100	161,77	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.01.1981	01.09.2001	Бесканальная	150	147,88	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001367	Теплосети мкр.2 ж/д №105	01.12.1998	01.09.2007	Бесканальная	150	88,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	85,70
		01.12.1998	01.09.2007	Бесканальная	80	23,70	Минеральная вата;		
101030001374	Теплотрасса от здания котельной Промбаза до ПНС-1000	30.03.2007	30.03.2007	На открытом воздухе	500	3107,33	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	34,73
101030001375_1	Наружные теплосети ж/д 43,44,45,46,47,30 мкр.3	31.08.2007	31.08.2007	Бесканальная	50	68,05	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	33,06
		31.08.2007	31.08.2007	Бесканальная	200	51,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		31.08.2007	31.08.2007	Бесканальная	150	79,25	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		31.08.2007	31.08.2007	Бесканальная	100	40,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		31.08.2007	31.08.2007	Бесканальная	80	388,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001376_1	Наружные сети теплоснабжения ж/д 3 мкр.Д	26.11.2007	26.11.2007	Бесканальная	150	73,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	40,10
101030001377	Наружные теплосети ж/д №91,92,93,95 мкр 2	14.12.2007	14.12.2007	Бесканальная	150	104,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	39,74
		14.12.2007	14.12.2007	Бесканальная	50	38,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		14.12.2007	14.12.2007	Бесканальная	80	122,95	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		14.12.2007	14.12.2007	Бесканальная	100	60,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001378	Наружные сети теплоснабжения ж/д №6 мкр А	26.12.2007	26.12.2007	Бесканальная	80	11,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	39,69
101030001379	Наружные сети теплоснабжения здания патологоанатомического отделения	26.11.2007	26.11.2007	Бесканальная	80	16,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	40,10

101030001403	Наружные сети теплоснабжения здания акушерско-гинекологического корпуса	14.11.2007	14.11.2007	Бесканальная	100	46,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	30,18
		14.11.2007	14.11.2007	Бесканальная	300	192,85	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		14.11.2007	14.11.2007	Бесканальная	200	71,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001733	Наружные сети теплоснабжения здания педиатрического отделения стационара и отделения профосмотров детей городской поликлиники	23.04.2008	23.04.2008	Бесканальная	80	21,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	35,82
		23.04.2008	23.04.2008	Бесканальная	150	118,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001736	Наружные сети теплоснабжения здания МОУ Гимназия	09.04.2008	09.04.2008	Бесканальная	200	72,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	35,82
		09.04.2008	09.04.2008	Бесканальная	150	121,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001737	Наружные сети теплоснабжения здания МОУ Гимназия от МАК-10	09.04.2008	09.04.2008	Бесканальная	200	126,44	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	35,82
101030001739	Наружные теплосети микрорайона "Д"	01.12.1970	01.12.1970	Бесканальная	100	75,10	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.12.1970	01.12.1970	Бесканальная	200	128,33	Минеральная вата;		
		01.12.1970	01.12.1970	Бесканальная	150	437,86	Минеральная вата;		
		01.12.1970	01.12.1970	Бесканальная	70	36,00	Минеральная вата;		
		01.12.1970	01.12.1970	Бесканальная	50	1228,45	Минеральная вата;		
101030001740	Наружные сети теплоснабжения микрорайон 3	01.03.1982	01.03.1982	Бесканальная	70	20,95	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.03.1982	01.03.1982	Бесканальная	150	244,20	Минеральная вата;		
		01.03.1982	01.03.1982	Бесканальная	150	69,70	Минеральная вата;		
		01.03.1982	01.03.1982	Бесканальная	80	91,70	Минеральная вата;		
101030001741	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №11 микрорайона 3	01.03.1982	01.09.2010	Бесканальная	150	175,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.03.1982	01.09.2010	Бесканальная	80	30,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001742	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №21Б мкр Западный	01.02.1987	01.09.2012	Бесканальная	80	22,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1987	01.09.2012	Бесканальная	150	39,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001743	Наружные сети теплоснабжения жилых домов №55,56 мкр 3	01.12.2001	01.12.2001	Бесканальная	50	30,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	70,00
		01.12.2001	01.12.2001	Бесканальная	100	25,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.12.2001	01.12.2001	Бесканальная	80	15,58	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001750	Наружные сети теплоснабжения здания "Центра творчества юных"	04.08.2008	04.08.2008	Бесканальная	100	13,61	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	35,40
		04.08.2008	04.08.2008	Бесканальная	150	162,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;		

101030001826	Наружные сети теплоснабжения ж/д №37 мкр 3	01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	80	25,54	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.02.1998	01.09.2008	Бесканальная	150	49,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001827	Наружные сети теплоснабжения ж/д №19В мкр Западный	30.11.2002	01.09.2011	Бесканальная	80	10,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	59,91
		30.11.2002	01.09.2011	Бесканальная	150	31,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
101030001829	Наружные сети теплоснабжения детской школы искусств	28.01.2009	28.01.2009	Бесканальная	80	24,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	32,99
101030001833	Наружные сети теплоснабжения здания Дворца спорта "Звезды Югры"	27.12.2003	27.12.2003	Бесканальная	150	127,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	В	41,39
101030001883	Теплотрасса диаметром 530 мм от тепловой камеры ТК-28 до тепловой камеры ТК-1 мкр 2	24.09.2008	24.09.2008	Бесканальная	500	572,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	31,86
108030001888	Наружные сети теплоснабжения к 4-этажному ж/д по ул.Ленина в микрорайоне 1 (перенос теплотрассы)	01.01.2006	01.01.2006	Бесканальная	100	88,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	34,97
108030001889	Инженерные сети к жилому дому в микрорайоне Лесной, тепловые сети	01.01.2007	01.01.2007	Бесканальная	80	46,24	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	33,26
108030001894	Наружные сети теплоснабжения ж/д №13Г микрорайон "Г"	10.08.2009	10.08.2009	Бесканальная	50	57,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	29,73
108030001911	Теплосети микрорайона "Д" (ж/д №1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)	01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	50	108,57	Минеральная вата;	Д	100,00
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	150	25,20	Минеральная вата;		
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	100	408,93	Минеральная вата;		
		01.02.1998	01.02.1998	Бесканальная	80	349,30	Минеральная вата;		
108030001912	Теплосети мкр 2 от ТК-29 до ТК-28 (р-н ж/д №86,31)	01.01.1986	01.01.1986	Бесканальная	300	184,00	Минеральная вата;	Д	100,00
108030001917	Наружные сети теплоснабжения ж/д №69 мкр "Д"	01.01.1992	01.09.2008	Бесканальная	50	5,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.01.1992	01.09.2008	Бесканальная	100	50,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
108030001918	Наружные сети теплоснабжения ж/д №70,71,68 мкр "Д"	01.01.1992	01.09.2008	Бесканальная	50	9,70	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	95,67
		01.01.1992	01.09.2008	Бесканальная	100	102,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
108030001944	Наружные сети теплоснабжения ж/д №96 мкр 2	01.12.2002	01.12.2002	Бесканальная	50	33,95	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	98,03
108030001969	Магистральная сеть теплоснабжения части мкр.2А от ТKN-10/15 до ТKN-10/15/4 (напротив ж/д №6 мкр 2А)	25.12.2008	01.09.2006	Бесканальная	300	550,41	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Г	70,00
108030001979	Наружные сети теплоснабжения ж/д №14Д, мкр.Д	16.09.2010	16.09.2010	Бесканальная	50	63,40	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	21,00
108030001992	Сети теплоснабжения от тепловой камеры ТKN-8/15 до тепловой камеры ТKN-11/3-1 (мкр 1А у ж/д 7 и 1)	01.12.2008	01.12.2008	Бесканальная	100	42,93	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	28,00

108030001993	Наружные сети теплоснабжения ФОК мкр 1Г, дом 66	10.02.2011	10.02.2011	Бесканальная	100	200,35	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	19,33
108030002022	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 111,112, в мкр.Лесной от ТКН-12/3-4 до ТКН-12/3-13, до ТКН12/3-14 и ТКН12/3-15 к д/ж №111,112	01.01.2009	01.01.2009	Бесканальная	100	165,42	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	15,67
		01.01.2009	01.01.2009	Бесканальная	80	174,33	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.01.2009	01.01.2009	Бесканальная	50	93,93	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
108030002023	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 111,112, в мкр.Лесной от ТК-12/4(м/д ж/д №21,24) до ТКН-12/3-4(напр.ж/д № 23) мкр.2А	01.01.2010	01.01.2010	Бесканальная	150	133,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	15,67
108030002024	Наружные сети теплоснабжения ж/д № 29 по ул Механиков от ТКБ-15 до ТКБ-15/1. К ж/д № 29	01.01.2009	01.01.2009	Бесканальная	100	8,87	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Б	15,67
		01.01.2009	01.01.2009	Бесканальная	50	12,15	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
108030002070	Наружное теплоснабжение жилых домов №№101,102 микрорайон 2	01.01.1980	01.01.2012	Бесканальная	300	112,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		01.01.1980	01.01.2007	Бесканальная	150	164,55	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.01.1980	01.01.2007	Бесканальная	80	25,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
108030002118	Наружные сети теплоснабжения детского сада №10 (проезд Первооткрывателей,1)	01.01.2012	01.01.2012	Бесканальная	100	240,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	10,00
108030002132	Наружные сети теплоснабжения детской поликлиники	01.10.2005	24.11.2005	Бесканальная	150	101,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	9,54
108030002146	Нежилое сооружение, тепловые сети к свиарнику	01.02.1989	01.02.1989	На открытом воздухе	300	430,00	Минеральная вата;	Д	100,00
108030002177	Наружная теплосеть, протяженность 95 м (г.Урай, мкр 2А)	29.12.2012	29.12.2012	Бесканальная	150	47,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	2,49
108030002188	Наружные сети теплоснабжения ж/д №19 мкр Западный	01.01.1991	01.09.2011	Бесканальная	100	65,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	1,11
108030002189	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому №20	01.09.2006	01.09.2006	Бесканальная	100	69,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	1,11
108030002190	Наружные сети теплоснабжения "Храма в честь Святого Благоверного Князя Александра Невского"	24.11.2011	01.01.2002	Бесканальная	50	101,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	1,11
		24.11.2011	01.01.2002	Бесканальная	80	36,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
108030002191	Наружные сети теплоснабжения к жилым домам по ул. Буровиков	24.11.2011	01.01.2003	На открытом воздухе	150	518,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	1,11
		24.11.2011	01.01.2004	Бесканальная	50	327,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
108030002192	Наружные сети теплоснабжения здания ЭГЭБ	24.11.2011	01.01.1990	Бесканальная	80	96,40	Минеральная вата;	А	1,11
108030002193	Наружные сети теплоснабжения городской больницы ул Северная,4	24.11.2011	01.01.1998	Бесканальная	100	74,20	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	1,11

		24.11.2011	01.01.1998	Бесканальная	50	32,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
108030002194	Наружные сети теплоснабжения здания кухни больничного комплекса	24.11.2011	01.01.1998	Бесканальная	50	9,60	Минеральная вата;	А	1,11
108030002195	Тепловая сеть от врезки в магистраль d325 мм в районе кот. Нефтяник до задвижки в сторону Урайских эл.сетей	24.11.2011	01.01.2004	Бесканальная	200	49,10	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	1,11
108030002196	Наружные сети теплоснабжения Эколого- биологического центра и гаража	24.11.2011	01.01.2004	Бесканальная	100	4,00	Минеральная вата;	А	1,11
		24.11.2011	01.01.2004	Бесканальная	80	147,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		24.11.2011	01.01.2004	Бесканальная	50	13,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
108030002197	Наружные сети теплоснабжения зданий "Центра дополнительного образования детей" (ул Сибирская ба,8а)	24.11.2011	01.01.2005	Бесканальная	70	57,00	Минеральная вата;	А	1,11
108030002198	Магистральная сеть теплоснабжения диаметром 250 мм от магистральной теплотрассы диаметром 500 мм в направлении ЦБПО, до Тепловой камеры ооо "УрайНПО-Сервис" (ТКП-1/2)	24.11.2011	01.01.1990	Бесканальная	250	610,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	1,11
108030002199	Наружные сети теплоснабжения от магистральной теплотрассы диаметром 500 мм в сторону Психдиспансера	24.11.2011	01.01.1994	Бесканальная	300	301,00	Минеральная вата;	А	1,11
		24.11.2011	01.01.1994	Бесканальная	50	39,00	Минеральная вата;		
108030002200	Наружные сети теплоснабжения "Ритуальные услуги"	24.11.2011	01.01.2001	Бесканальная	100	40,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	1,11
108030002201	Наружные сети теплоснабжения к гаражам ОВД в мкр 3	24.11.2011	01.01.1993	Бесканальная	100	62,20	Минеральная вата;	А	1,11
108030002202	Наружные сети теплоснабжения здания туберкулезного диспансера	24.11.2011	01.08.2015	Бесканальная	50	92,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	1,11
108030002203	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №77А микрорайон Д	24.11.2011	01.01.2005	Бесканальная	80	34,90	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	1,11
108030002204	Наружные сети теплоснабжения подсобного помещения ул Сибирская, дом №6	24.11.2011	01.01.2005	Бесканальная	50	13,80	Минеральная вата;	А	1,11
108030002205	Наружные сети теплоснабжения жилых домов микрорайона Аэропорт	01.04.1999	01.04.1999	Бесканальная	200	334,75	Пенополиуретан; Полиэтилен;	Д	100,00
		10.04.1999	01.04.1999	Бесканальная	50	164,27	Минеральная вата;		
		01.04.1999	01.04.1999	Бесканальная	100	418,57	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.04.1999	01.04.1999	Бесканальная	80	75,93	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.04.1999	01.04.1999	Бесканальная	300	74,79	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.04.1999	01.04.1999	Бесканальная	250	49,78	Пенополиуретан; Полиэтилен;		

		01.04.1999	01.04.1999	Бесканальная	150	84,60	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
		01.04.1999	01.04.1999	Бесканальная	32	103,31	Пенополиуретан; Полиэтилен;		
108030002238	Наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры Н-12/3-15 (ТКН-12/3-15) до тепловой камеры Н-12-3/17 (ТКН-12-3/17) микрорайона Лесной	05.06.2014	05.06.2014	Бесканальная	80	56,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	0,83
108030002239	Наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры Н-12/3-14 (ТКН-12/3-14) до тепловой камеры Н-12-3/16 (ТКН-12-3/16) микрорайона Лесной	05.06.2014	05.06.2014	Бесканальная	80	68,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	А	0,83
108030002251	Наружные сети теплоснабжения лыжной базы	30.06.2015	30.06.2015	Бесканальная	100	349,00	Минеральная вата;	А	0,00
бесхозная	Наружные сети т/снабжения к зданию КТВС м-н Аэропорт 29а	24.11.2011	01.01.1994	Бесканальная	100	66,00	Минеральная вата;	н/д	н/д
бесхозная	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому 21	24.11.2011	01.09.2004	Бесканальная	50	37,80	Пенополиуретан; Полиэтилен;	н/д	н/д
бесхозная	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому 5	24.11.2011	01.09.2006	Бесканальная	50	36,30	Пенополиуретан; Полиэтилен;	н/д	н/д
бесхозная	Наружные сети к кафе "Айсберг"	24.11.2011	01.01.1998	Бесканальная	50	51,00	Минеральная вата;	н/д	н/д
бесхозная	Наружные сети к туалету парке аттракционов	24.11.2011	01.01.1995	Бесканальная	70	85,92	Минеральная вата;	н/д	н/д
бесхозная	Наружные сети к кафе "Паровозик"	24.11.2011	01.01.2000	Бесканальная	50	46,50	Минеральная вата;	н/д	н/д
бесхозная	Наружные сети от магистральной сети 500мм в сторону Колледжа	24.11.2011	01.01.1994	Бесканальная	150	209,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	н/д	н/д
бесхозная	Наружные сети т/снабжения от ТК-17 до гостиницы "Лайнер"	24.11.2011	01.01.1994	Бесканальная	80	29,00	Минеральная вата;	н/д	н/д
бесхозная	Наружные сети от ТК-17/4 к жилым домам на ул.Береговая 1	24.11.2011	01.01.1993	Бесканальная	50	94,55	Минеральная вата;	н/д	н/д
бесхозная	Наружные сети теплоснабжения здания СЭС	24.11.2011	01.09.2014	Бесканальная	100	96,37	Пенополиуретан; Полиэтилен;	н/д	н/д
бесхозная	Наружные сети теплоснабжения Налоговой инспекции	24.11.2011	01.01.2005	Бесканальная	150	37,50	Пенополиуретан; Полиэтилен;	н/д	н/д
бесхозная		24.11.2011	01.01.2005	Бесканальная	100	15,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	н/д	н/д
бесхозная	Наружные сети теплоснабжения жилых домов на территории Урайских электрических сетей	24.11.2011	01.08.2006	Бесканальная	80	165,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	н/д	н/д
бесхозная		24.11.2011	01.08.2006	Бесканальная	50	133,00	Пенополиуретан; Полиэтилен;	н/д	н/д
бесхозная	Магистральная теплотрасса от точки врезки в тепломагистраль Д=530мм (в районе городского архива) до тепловой камеры Г-7 (ТКГ-7) микрорайон "Лесной"	04.02.2014	01.01.1994	Бесканальная	150	318,50	Минеральная вата;	н/д	н/д
бесхозная		04.02.2014	01.01.1994	Бесканальная	70	20,60	Минеральная вата;	н/д	н/д
бесхозная	Наружные сети теплоснабжения жилого дома №11 микрорайона "2А"	24.11.2011	01.02.1998	Бесканальная	100	25,30	Минеральная вата;	н/д	н/д
бесхозная		24.11.2011	01.02.1998	Бесканальная	50	47,60	Минеральная вата;	н/д	н/д

бесхозная	Наружные тепловые сети микрорайон "2А" к жилому дому №15	24.11.2011	01.02.1998	Бесканальная	50	28,50	Минеральная вата;	н/д	н/д
-----------	----------------------------------------------------------	------------	------------	--------------	----	-------	-------------------	-----	-----